

材料暨工程實驗室-台中

試驗報告



報告編號：TB-25-02072

C-25-05330

頁數：1 OF 2

報告發行日期：114年04月25日

工程名稱：自測

承包商：----

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段372號15樓之2

供料廠商：----

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8 mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司-范信安

收件日期：114年04月10日

試驗日期：114年04月10日~114年04月25日

備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3.本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-25-02799 C-25-10752，

收件日期：114年04月09日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

=====

試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性- 磨耗終點(轉)	10000	CNS 11367:1985

註：1.耐磨試驗之片數為1片，研磨輪為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為0.55 kg，

磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min

2.耐磨試驗樣品厚度為8.0 mm

3.樣品描述：複合木質地板

4.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

-----1-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

材料暨工程實驗室-台中

試驗報告



報告編號：TB-25-02072
C-25-05330

頁數：2 OF 2

報告發行日期：114年04月25日

試驗結果：

試驗項目	試驗結果		試驗方法
防焰性	#火源加熱時間 (sec)	30	CNS 7614:1994 A法
	餘焰時間 (sec)	0	
	餘燼時間 (sec)	0	
	炭化長度 (cm)	4	

- 註：1.防焰性試驗之樣品平均厚度約為 8.0 mm
 2.試驗者：葉家統
 3.防焰性試驗之測試面為表面(紋路面)
 4.防焰性試驗之樣品厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度須未滿5 mm)，故無法出具TAF標誌之報告
 5.樣品描述：複合木質地板
 6.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

-----oOo-----



本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

試驗報告



報告編號: TB-25-01778

C-25-04611

頁數: 1 OF 1

報告發行日期: 114年04月08日

工程名稱: 自測
 承包商: -----
 委託單位: 安鑫建材有限公司
 地址: 新北市林口區文化三路一段372號15樓之2
 供料廠商: -----
 樣品名稱: 超耐磨木地板-西西里(8mm)
 送驗人員: 安鑫建材有限公司-范信安
 收件日期: 114年03月28日
 試驗日期: 114年03月28日~114年04月08日
 備註: 1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗結果		試驗方法
防焰性	#火源加熱時間 (sec)	30	CNS 7614:1994 A法
	餘焰時間 (sec)	0	
	餘燼時間 (sec)	0	
	炭化長度 (cm)	4	

註: 1. 樣品平均厚度約為 8.0 mm

2. 試驗者: 葉家錠

3. 測試面為表面(紋路面)

4. 本試驗之樣品厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度須未滿5 mm), 故無法出具TAF標誌之報告

5. 樣品描述: 複合木質地板

6. 本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

----- oOo -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告

報告編號：TB-25-00346
C-25-00922

頁數：1 OF 2

報告發行日期：114年02月26日

標準檢驗局指定試驗室認可編號：SL3-JJ-C-0006

工程名稱：型式試驗

承包商：-----

委託單位：安鑫建材有限公司

供料廠商：-----

樣品名稱：複合木質地板

主要型式：型號(代號)：西西里系列，厚度：8 mm，甲醛釋出量標示符號：F3

送驗人員：安鑫建材有限公司-范信安

收件日期：114年01月20日

試驗日期：114年01月20日~114年02月26日

試驗方法：CNS 11342:103年10月

備註：1.以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及

試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

=====

試驗結果：請見下一頁

-----1-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：TB-25-00346

C-25-00922

頁數：2 OF 2

報告發行日期：114年02月26日

試驗結果：

試驗項目	# 試驗規格	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)
一、主要型式： 西西里系列 (8 mm, F3)	---	---	---
1. 甲醛釋出量	CNS 11342:103年10月	---	---
最大值 (mg/L)	2.1 以下	0.4	0.05
平均值 (mg/L)	1.5 以下	0.4	0.05
2. 標示檢查(非TAF認可項目，僅就 標示進行審查，未評定實質內容)	CNS 11342第7節標示項目	中文標示樣張符合	---

註： 1. 評定：符合(依據103年10月02日修訂之CNS 11342執行檢驗)

2. 本報告附件計有：

(1) 型式試驗分類表共2頁；(2) 規格一覽表、商品斷面圖及彩色照片(含厚度具尺規)共1頁；

(3) 製程概要及中文標示樣張共1頁

3. 試驗結果若低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示；

若高於方法偵測極限值(MDL)，但低於定量極限值(QDL)時，以"<0.2"表示，

並括號註明其實測值，定量極限值(QDL)為 0.2 mg/L

4. N.D. = Not Detected / 未檢出

5. 本試驗報告甲醛釋出量試驗為TAF認證範圍，其餘則非

6. 樣品描述：複合木質地板

7. 本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



財團法人台灣檢測科技研發基金會

聲學實驗室

樓板表面材衝擊音降低量性能試驗報告書

委託單位：安鑫建材有限公司
登記地址：244040 新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2
通訊地址：244040 新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2
產品名稱：木匠 WoodSmith 西西里系列-超耐磨木地板
試驗結果： $\Delta L_w(C_{L,\Delta}) = 19 (-10) \text{ dB}$ 【宣告標準：ISO 717-2】
報告書編號：TTTFAL-0038-SIFR001
收件日期：中華民國 114 年 12 月 15 日
試驗日期：中華民國 114 年 12 月 15 日
報告書發出日期：中華民國 114 年 12 月 26 日
實驗室活動日期：中華民國 114 年 12 月 15 日至
中華民國 114 年 12 月 26 日

試驗單位：聲學實驗室
實驗室地址：525001 彰化縣竹塘鄉中央路二段 460 號
電話：(04)897-6251
傳真：(04)897-6253
網址：[https:// www.tttf.org.tw](https://www.tttf.org.tw)
電子郵件信箱：tttfalab@tttf.org.tw

報告簽署人：

聲學實驗室
報告簽署人 趙以諾



目 錄

頁次

壹、試驗結果	3
貳、試驗件尺寸及各部(含配件)組成	4
參、試驗件各部組成(含配件)細部詳圖	5
肆、試驗件施工程序	6
伍、試驗儀器設備	6
陸、試驗紀錄與結果	8

圖 目 錄

圖 I、試驗件平面/剖面示意圖	5
圖一、試驗儀器設備配置圖	7
照片 1 試驗件尺寸查核(隔音墊)	10
照片 2 試驗件尺寸查核(超耐磨木地板)	10
照片 3 試驗件組裝過程(鋪設隔音墊)	10
照片 4 試驗件組裝過程(鋪設超耐磨木地板)	10
照片 5 試驗件組裝過程(收邊)	11
照片 6 試驗件施工完成	11

表 目 錄


表一、試驗件尺寸及各部(含配件)組成一覽表	4
表二、試驗儀器設備一覽表	6

本頁以下空白

104-0038-SIFR001
聲學實驗室
檢驗合格



壹、試驗結果

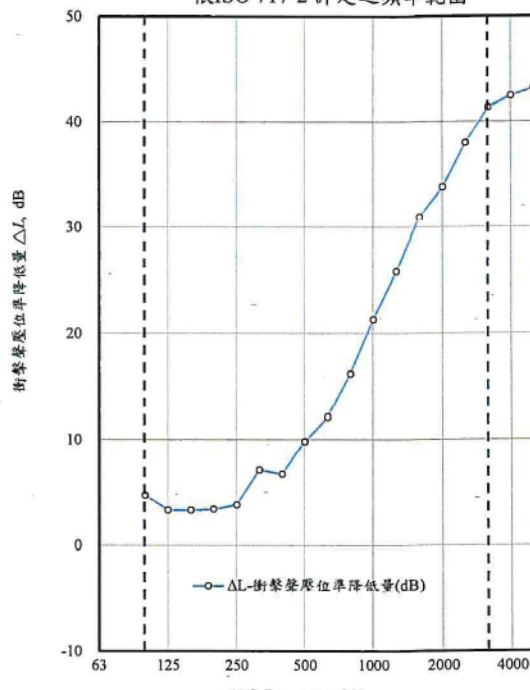委託單位		安鑫建材有限公司		負責人	范信安	身分證字號	R122833***	統一編號	94182046
試驗件安裝單位					安鑫建材有限公司				
產品名稱					木匠 WoodSmith 西西里系列-超耐磨木地板				
試驗件編號					1141215-0038-SIFR001				
安裝日期	114 年 12 月 15 日			乾燥時間	0.5 天	試驗日期	114 年 12 月 15 日		
試驗件面積(m ²)					12.10				
試驗件尺寸及各部(含配件)組成					如表一所示				
試驗件各部組成(含配件)細部詳圖					如圖 I 所示				
試驗條件	試驗方法	CNS 16211-3 (2023) 『聲學-建築構件隔音之實驗室量測-第 3 部:衝擊音隔音量測』 CNS 16211-1 (2023) 『聲學-建築構件隔音之實驗室量測-第 1 部:特定產品應用規則 附錄 H 樓板表面材-衝擊音隔音改善』							
	宣告標準	ISO 717-2(2020) Acoustics-Rating of sound insulation in buildings and of building elements Part 2: Impact sound insulation							
	R2(受音室)體積(m ³)	137		R2(受音室)溫度/相對濕度	19.7°C / 56 %RH				
	R2(受音室)靜壓(hPa)	1018		樓板表面上方溫度/相對濕度	20.0°C / 52 %RH				
試驗結果	頻率(Hz)	L _{n,0} 1/3 倍頻帶 (dB)	L _n 1/3 倍頻帶 (dB)	ΔL 1/3 倍頻帶 (dB)	依ISO 717-2 評定之頻率範圍  —○— ΔL-衝擊聲壓位準降低量(dB)				
	100	63.3	58.6	4.7					
	125	62.4	59.1	3.3					
	160	69.5	66.2	3.3					
	200	67.3	63.9	3.4					
	250	68.4	64.6	3.8					
	315	72.1	65.0	7.1					
	400	69.2	62.5	6.7					
	500	71.2	61.4	9.8					
	630	71.1	59.0	12.1					
	800	70.1	53.9	16.2					
	1000	70.2	48.9	21.3					
	1250	70.6	44.8	25.8					
	1600	70.5	39.5	31.0					
	2000	69.4	35.6	33.8					
	2500	68.6	30.6	38.0					
	3150	67.6	26.3	41.3					
	4000	65.4	23.0	42.4					
	5000	61.8	18.7	43.1					
綜合判定	1. 依 ISO 717-2(2020)評定，加權衝擊聲壓位準降低量(樓板表面材衝擊音降低量)： ΔL _w (C _{I,Δ}) = 19 (-10) dB。 以上結果係基於指定的參考樓板以人工聲源於實驗室量測並採用(工程方法)所得。								
簽章	報告簽署人	聲學實驗室 報告簽署人 趙以諾		試驗操作員	范育蓁				試驗報告書專用章

測試報告

報告編號: HTL25300023

報告日期: 2025/03/24

頁數: 1 of 3

安鑫建材有限公司
新北市林口區文化三路一段372號15樓之2

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認:

樣品名稱 : 超耐磨木地板-西西里(8mm)
委託單位 : 安鑫建材有限公司
統一編號 : 94182046
委託單位地址 : 新北市林口區文化三路一段372號15樓之2
送樣單位 : 安鑫建材有限公司
送驗人員 : 范信安
備註 : 本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北 (申請書號碼: HV-25-01294, 收件日期: 114年 03月 13日) , 轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

收件日 : 2025/03/17
測試期間 : 2025/03/17 to 2025/03/24

測試需求 : 依據客戶要求進行測試, 測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請見下一頁。

Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE1729018

測試報告

報告編號: HTL25300023

報告日期: 2025/03/24

頁數: 2 of 3

安鑫建材有限公司
新北市林口區文化三路一段372號15樓之2

測試部位敘述

No.1 : 咖啡色木紋貼皮及其下灰色板和紅色塑膠

測試結果

測試項目	測試方法	單位	RL	結果
				No.1
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.117-81-7)	參考 CNS 15138-1 (民國101年), 以氣相層析儀質譜儀分析。	%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.84-74-2)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.85-68-7)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.26761-40-0, 68515-49-1)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.28553-12-0, 68515-48-0)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.117-84-0)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.131-11-3)		%	0.003	n.d.
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.84-66-2)		%	0.003	n.d.

備註:

1. mg/kg = ppm ; 0.1% = 1000ppm
2. RL = 報告極限值
3. n.d. = Not Detected (未檢出) = 小於RL
4. 本報告不得分離或擷錄使用。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE1729019

測試報告

報告編號: HTL25300023

報告日期: 2025/03/24

頁數: 3 of 3

安鑫建材有限公司

新北市林口區文化三路一段372號15樓之2


* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTL25300023



正視圖

HTL25300023

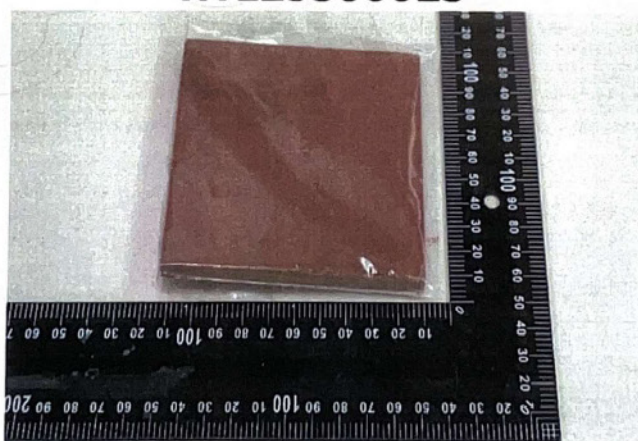

背視圖

** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號: HV-25-01296

頁數: 1 OF 1

報告發行日期: 114 年 03 月 21 日

委託單位: 安鑫建材有限公司
地址: 新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2
樣品名稱: 超耐磨木地板-西西里(8mm)
送驗人員: 安鑫建材有限公司(范信安)
收件日期: 114 年 03 月 13 日
試驗日期: 114 年 03 月 13 日~114 年 03 月 20 日
備註: 1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目			試驗方法	試驗結果
耐菸灼性	香菸直接 燒灼法	外觀	參考 CNS 11367:1985	無不可清除之灼痕、褪色、 龜裂及起泡的缺點

註: 1. 本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址。

2. 樣品描述: 紋路木地板材。



----- o O o -----

規範要求值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HV-25-01295

頁數: 1 OF 2

報告發行日期: 114 年 03 月 27 日

委託單位: 安鑫建材有限公司
地址: 新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2
樣品名稱: 超耐磨木地板-西西里(8mm)
送驗人員: 安鑫建材有限公司(范信安)
收件日期: 114 年 03 月 13 日
試驗日期: 114 年 03 月 13 日~114 年 03 月 27 日
備註: 1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供
2. 除非另有說明, 此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	單位	MDL	試驗結果
玩具安全 - 第 2 部: 特定元素遷移重金屬				
溶出銻(Sb) (CAS No.: 7440-36-0)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
溶出砷(As) (CAS No.: 7440-38-2)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	2.5	n.d.
溶出鋇(Ba) (CAS No.: 7440-39-3)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	10	n.d.
溶出鎘(Cd) (CAS No.: 7440-43-9)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
溶出鉻(Cr) (CAS No.: 7440-47-3)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
溶出鉛(Pb) (CAS No.: 7439-92-1)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
溶出汞(Hg) (CAS No.: 7439-97-6)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
溶出硒(Se) (CAS No.: 7782-49-2)	參考 CNS 4797-2(民國 111 年), 以感應耦合電漿發射光譜儀分析。	mg/kg	5	n.d.
備註: 1. mg/kg = ppm ; 0.1wt % = 1000 ppm 2. MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值) 3. n.d. = Not Detected (未檢出); 小於 MDL				

規範要求值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

范信安
報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HV-25-01295

頁數：2 OF 2

報告發行日期：114 年 03 月 27 日

試驗結果：

註：1.本試驗報告玩具安全-第2部：特定元素遷移重金屬試驗委託 SGS 化學實驗室-台北執行
(報告編號：CTO25200038)。

2.樣品描述：同樣品名稱。



-----o O o-----

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

試驗報告



報告編號：HB-25-02798

C-25-10751

頁數：1 OF 1

報告發行日期：114 年 04 月 19 日

委託單位：安鑫建材有限公司

地址：新北市林口區文化三路一段 372 號 15 樓之 2

樣品名稱：超耐磨木地板-西西里(8mm)

送驗人員：安鑫建材有限公司(范信安)

收件日期：114 年 04 月 09 日

試驗日期：114 年 04 月 09 日 ~ 114 年 04 月 18 日

備註：1. 以上資料(會驗人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示#處係由顧客提供

2. 除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	CNS 11342 : 2014	1
耐水性 B 試驗	參考 CNS 8058 : 2024	試片面板無割裂、鼓脹、剝離、顯著變色及光澤變化等現象
密度(g/cm ³)	參考 CNS 2215 : 2024	0.90
耐衝擊性		無放射狀龜裂、破壞及化粧層之剝離且無明顯凹陷
耐酸性		表面無變色
耐鹼性		表面無變色

註：1. 本試驗之樣品試驗時厚度約為 8.0mm。

2. 本試驗報告吸水厚度膨脹率試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。

3. 樣品描述：複合木質地板。

4. 本試驗報告之試驗地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

本報告若有提供規範要求值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

臺灣建築學會(建築性能評定中心)
建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發文日期：	中華民國115年4月23日	核准文號：	建學評字第1150423084號
-------	---------------	-------	------------------

受文者：安鑫建材有限公司

副本受文者：內政部國土管理署、財團法人台灣建築中心、財團法人台灣檢測科技研發基金會聲學實驗室、本中心

主旨：有關安鑫建材有限公司建築新技術、新工法、新設備及新材料認可申請乙案，准依說明認可。

說明：

一、建築技術規則總則編第4條第3項及建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本案申請資料：

法人、公司或商號名稱	安鑫建材有限公司	統一編號	94182046
負責人姓名	范信安	國民身分證統一編號	R12*****
地址	24448新北市林口區文化三路1段372號15樓之2		
產品名稱(型號)	木匠 WoodSmith 西西里系列-超耐磨木地板		
產品種類	樓板表面材(含緩衝材)		
性能規格評定書	評定機構	臺灣建築學會(建築性能評定中心)	
	評定書出具日期	115年04月15日	
	評定書編號	AIOT(S)-115N04S03051	
試驗報告書	試驗機構	財團法人台灣檢測科技研發基金會聲學實驗室	
	報告書出具日期	114年12月26日	
	試驗報告書編號	TTTFAL-0038-SIFR001	
	試驗方法	CNS16211-3：2023	

三、認可內容：


認可使用內容	1. 本案業經臺灣建築學會(建築性能評定中心)出具中華民國115年4月15日性能規格評定書(評定書編號：AIOT(S)-115N04S03051)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。 2. 本案產品依性能規格評定書判定，具有樓板表面材衝擊音降低量指標ΔL_w為19分貝。適用於建築技術規則建築設計施工編第46條之6第1項第1款鋼筋混凝土造樓板厚度在15公分以上或鋼承板式鋼筋混凝土造樓板最大厚度在19公分以上之分戶樓板規定，其上鋪設表面材(含緩衝材)認定具有同款第7目規定之同等隔音性能。 3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳本中心出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。 4. 本案有效期限至中華民國118年4月14日止，申請人為延續原案內容之有效期限，應於到期前4個月內向本中心申請評定延續，並於到期前3個月內再向本中心申請認可延續。
--------	---

四、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，即廢止認可使用。
- (二) 安鑫建材有限公司應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。
- (四) 臺灣建築學會(建築性能評定中心)係經內政部中華民國114年4月2日內授國建管字第1140803845號公告指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構，並經內政部中華民國114年4月9日內授國建管字第1140804279號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書向內政部提起訴願。

臺灣建築學會 (建築性能評定中心)

主任 曾翊庭

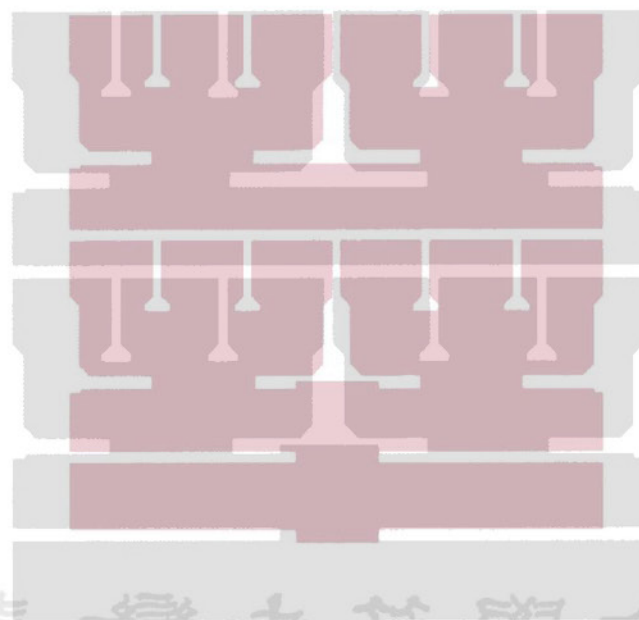

臺灣建築學會
ARCHITECTURAL INSTITUTE OF TAIWAN

ARCHITECTURAL INSTITUTE OF TAIWAN

(建築性能評定中心)

(本文件僅供參考查閱使用)